舗装復旧組成図

1．既存の舗装厚さが下記図面より厚い場合は、既存の舗装厚さに合わせて復旧すること。
2．埋戻しについて１層ごとの仕上り厚さは、路床・路体・下層路盤については20cm以下、上層路盤については15cm以下、アスファルト合材については7cm以下とし、１層ごとに締固め機械で確実に転圧を行うこと。
3．仮復旧は合材舗装厚5ｃｍ（歩道は3～5cm）で仕上げ、一定期間（90日以上）自然転圧後、本復旧を行うこと。
4．アスファルト合材・砕石については、再生材を使用すること。

B交通(幅員15m以上)

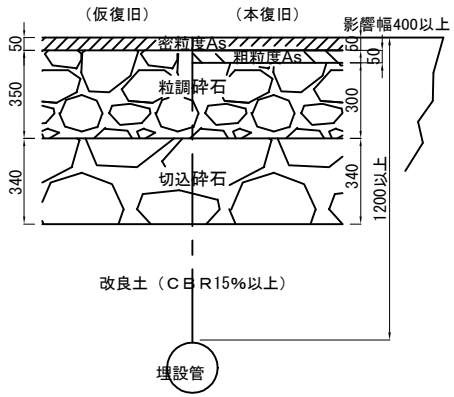

A交通(幅員11～14m)

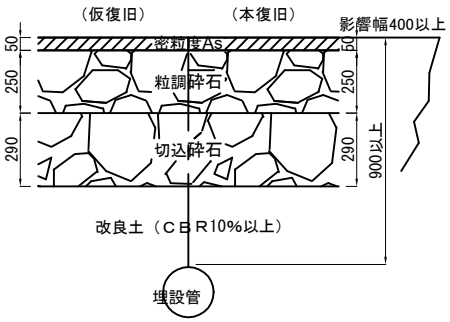

L交通(幅員5～10m)

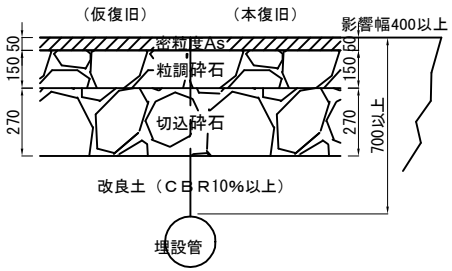

簡易舗装(幅員4m)

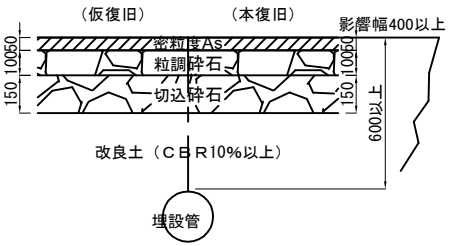

歩道(一般)

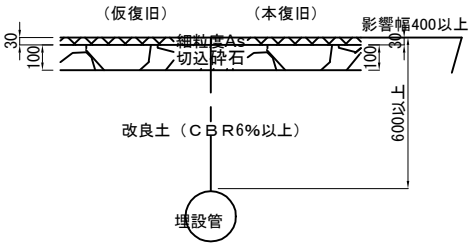

歩道(透水)

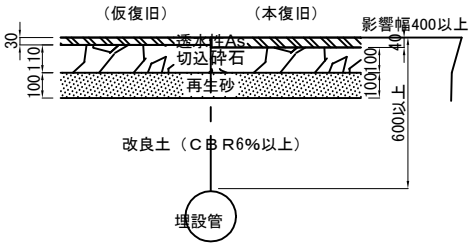

歩道(車乗入れ)
(乗用、小型貨物等2t程度)

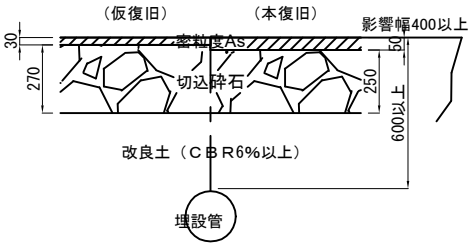

歩道(車乗入れ)
(普通貨物、大型貨物等6.5t程度)

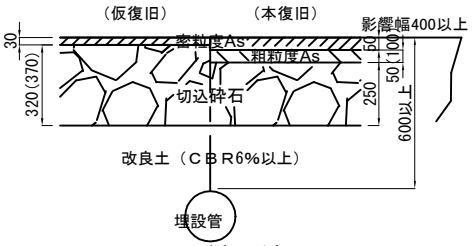

※(　)は6.5tを超えるもの。